


Клапан ограничения давления atoll Z-LV-FPV0101-80 PSI

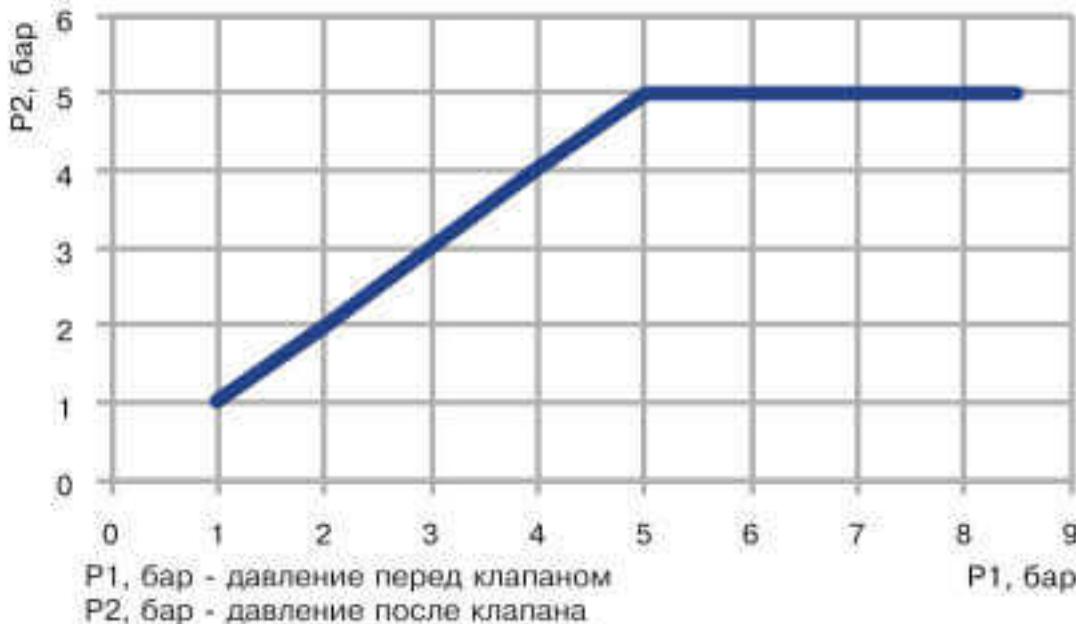

P _{max} , бар	15
Температура, °C	2 – 40
Номинальный поток, л/мин	7,5
Inlet/Outlet (цанговое соединение), дюймы	1/4

Для безопасной эксплуатации систем очистки воды atoll давление на входе в фильтр не должно превышать значения 6 бар. Если существует возможность повышения давления в входном трубопроводе выше 6 бар, рекомендуется установить клапан ограничения давления atoll Z-LV-FPV0101-80 PSI .

Установка:

1. Убедитесь, что вода не поступает в фильтр (кран подачи воды закрыт).
2. Разрежьте трубку, с помощью которой фильтр подключен к водопроводу, под прямым углом.
3. В разрыв трубы подсоедините клапан ограничения давления. Стрелка на корпусе клапана указывает правильное подключение.
4. Потяните трубы для проверки соединения.
5. Откройте кран подачи воды. Убедитесь в отсутствии протечки.